



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe D400
EN124 : 1994

GD6060A T3

Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

GRIGLIA PIANA

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563
- **Forza di controllo :**
400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
Della griglia : 40 Kg
Totale del dispositivo : 66.5 kg.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
☞ Assicurata per serratura.
- **Tipo telaio :**
Altezza variabile : 102 mm
Telaio monoblocco di fusione.
Dotato di un vano per sollevamento della griglia.
Quota di passaggio = $\varnothing 550\text{mm}$.
- **Tipo griglia :**
Griglia articolata non estraibile.
☞ Bloccaggio per asse elastico.
☞ Angolo di apertura $\geq 100^\circ$.
Superficie di scarico totale : 1600 cm²

OPZIONE(I) :

Marche:consultateci Dimensioni della placca marche: 140x20



OPERE CIVILI :

Rispettare la corrispondenza tra senso di posa e senso del traffico.
Vedere frecce sulla griglia.

MANOVRA :

APERTURA:
Far leva con una barramina per liberare il perno di bloccaggio posto sulla barra elastica

CHIUSURA :
Posizionare la griglia
Con la semplice pressione del piede bloccare i perni nel telaio grazie alla deformazione delle barre elastiche.

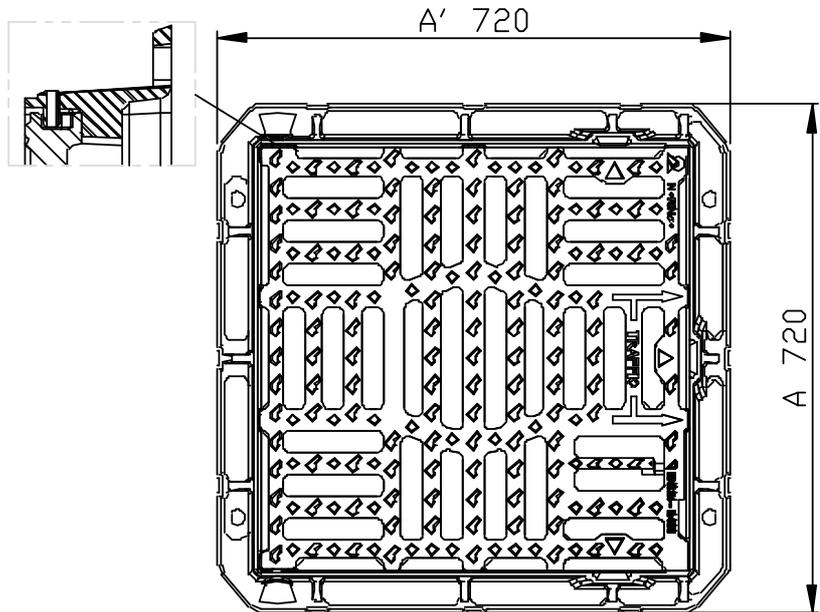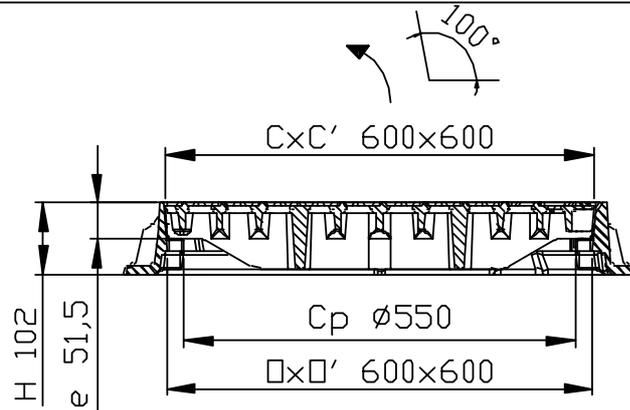

- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

N° Scheda :
FT_532252
Data rev. : 19.03.2012
Edita il: 10.05.2012